

[illegible]

Ro- waarden:

-Gewel	Ro ≥ 4,7 m2KW
-Beglazing	U ≤ 1,2 W/m2K
-Doorten	U ≤ 1,65 W/m2K
-Beglazing grondbor	Ro ≥ 3,7 m2KW
-Dak	Ro ≥ 6,3 m2KW

Constructies conform tekeningen en berekeningen constructeur


teel en uitzetten

het per 0,3 -waarschuut alle hoogen en diepen worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondborver van het gebouw. Dit per t.o.v. N.A.P. wordt door bouw- en woningtoezicht van de gemeente Alkmaar gevestigd.

De gebruiker is bij ander gebruik dan lichtreclamefunctie zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en). Daarbij worden de units casco opgeleverd, de gebruiker dient zelf te zorgen voor brandblussers, toiletten, noodverlichting, rookmelders, verwarming, elektrische installaties en binnenwanden conform daarvoor geldende normen en richtlijnen aan te brengen.

	kozijn/wand 30min WBDO, 2 richtingen
	kozijn/wand 60min WBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 30min WBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 60min WBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur
	panieksluiting (knopcilinder)
	brandscheiding 30 minuten WBDO
	brandscheiding 60 minuten WBDO
	handbrandblussers volgens rapport adviseur

	entree
mk.	meterkast
hwa	hemelwaterafvoer
v	ventilatioerooster (t.b.v. natuurlijke toevoer)
	mechanische ventilatie afvoer

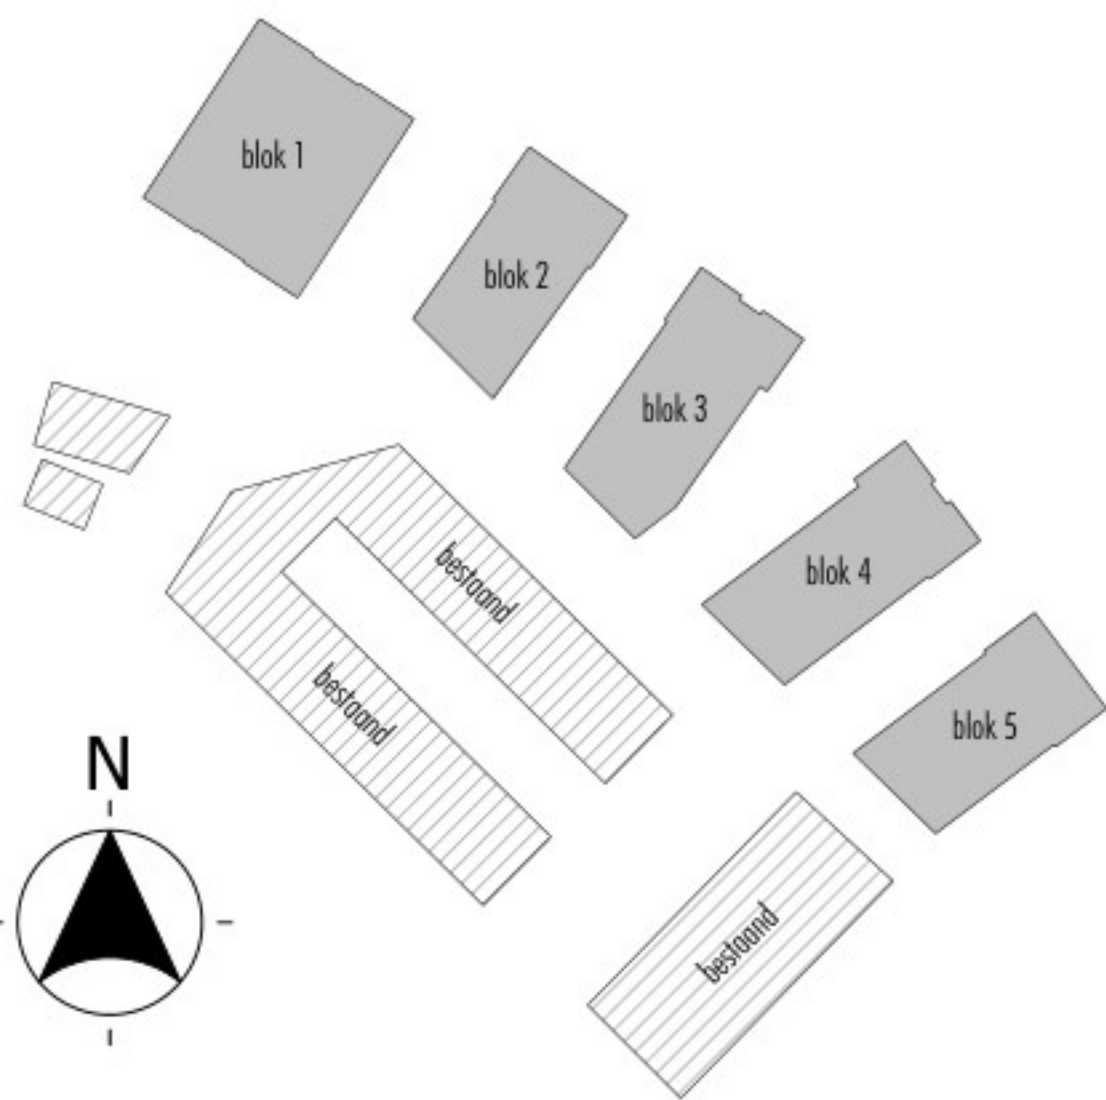

Datum: 3-10-2024

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen