


**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** maandag 14 maart 2022 12:34  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** RE: 3509-01 Revisie riolering Schermerpad Alkmaar


Hoi [REDACTED]

Bedankt.  
Twee opmerkingen.

1. Gemengd, **gerooid** riool (streng + put) staat er niet op.

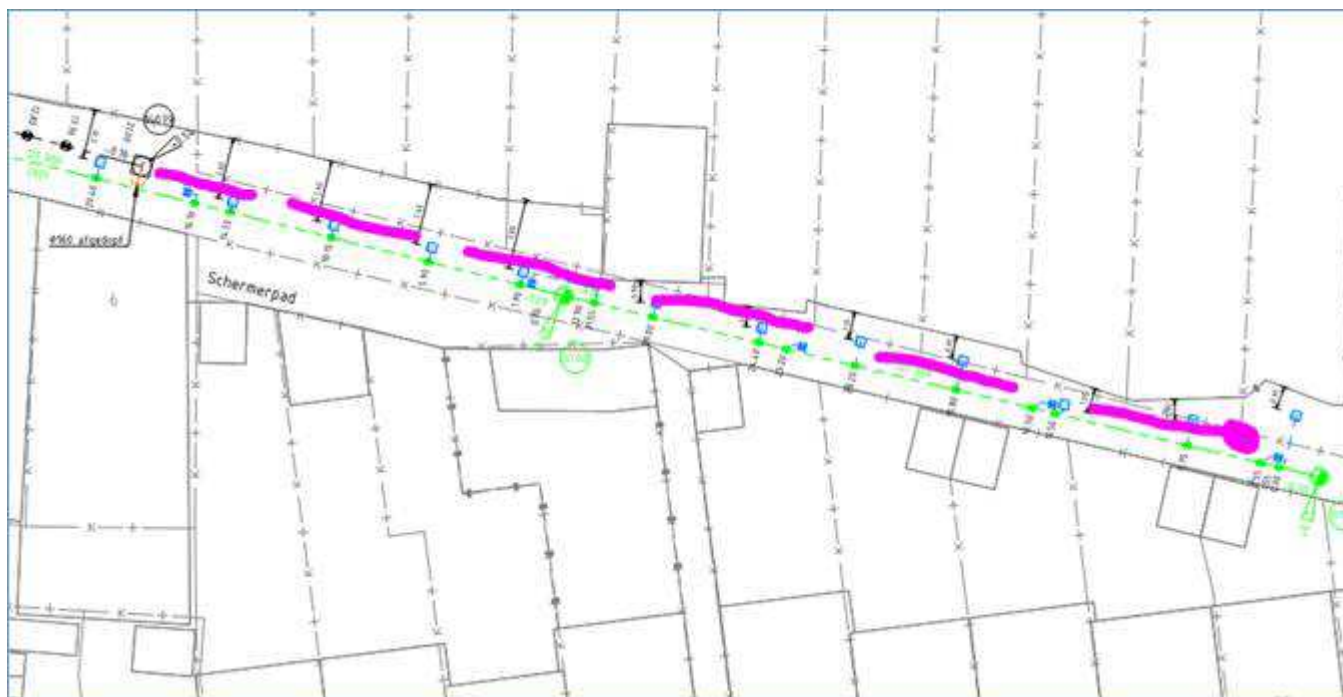

2. Plek overstort – is eigenlijk een overloop - is niet goed ingetekend.  
Wellicht doorsnede put tekenen.

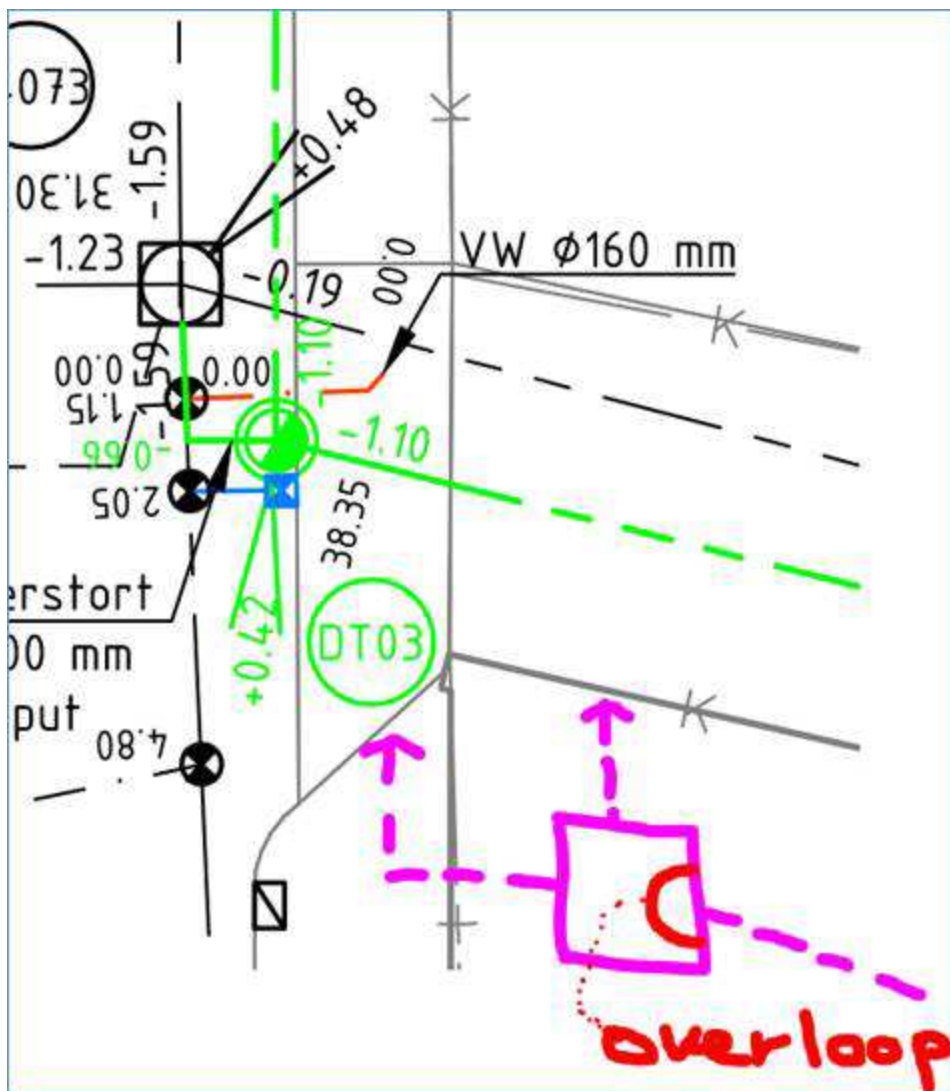

Kun je dit nog even door [redacted] laten aanpassen?

Alvast bedankt.

Groet,

[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Beheerder Riolering  
**Stads**werk**072**

**Bezoekadres**  
 Herculesstraat 71  
 1812 PE ALKMAAR

**Postadres**  
 Postbus 9009  
 1800 GA ALKMAAR

**Mobiel**

**E-mail**

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** vrijdag 11 maart 2022 09:23  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: 3509-01 Revisie riolering Schermerpad Alkmaar

Hey [REDACTED]

Hierbij stuur ik je de revisie van het Schermerpad.  
De streng is dus niet aangesloten op het oppervlakte water. De overstort zit in de put -0.66 NAP.  
We hebben het dus aangebracht met een toekomst visie.....

Met een vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Directie / Toezicht



**TELEFOON**

**E-MAIL**

**WEBSITE**

[www.stadswerk072.nl](http://www.stadswerk072.nl)

---

**Van:** [REDACTED]  
**Verzonden:** dinsdag 1 maart 2022 11:45  
**Aan:** [REDACTED]  
**CC:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** FW: 3509-01 Revisie riolering Schermerpad Alkmaar

Goedemorgen [REDACTED]

Hierbij revisie riolering Schermerpad en Wagenmakerstraat te Alkmaar.

Met vriendelijke groet,

I

[REDACTED]

