

[illegible]


Ro-waarden:	
-Gewel	$R_{\text{g}} \geq 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
-Beglazing	$U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
-Deuren	$U \leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$
-Begane grondvloer	$R_{\text{g}} \geq 3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
-Dak	$R_{\text{d}} \geq 6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$

constructies conform tekeningen en berekeningen constructeur

De gebruiker is bij ander gebruik dan lichte industrie/functie zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of (omgeving)svergunning(en). Daarbij worden de units casco opgeleverd, de gebruiker dient zelf te zorgen voor brandblussers, toiletten, noodverlichting, rookmelders, verwarming, elektrische installaties en binnenwanden conform daarvoor geldende normen en richtlijnen aan te brengen.

	koozin/wand 30min WBDO, 2 richtingen
	koozin/wand 60min WBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 30min WBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 60min WBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur
	panieksluiting (knopcilinder)
	brandscheidings 30 minuten WBDO
	brandscheidings 60 minuten WBDO
	handbrandblussers volgens rapport adviseur

	entree
mk.	meterkast
hwa	hemelwaterafvoer
v	ventilatierooster (t.b.v. natuurlijke toevoer)
	mechanische ventilatie afvoer

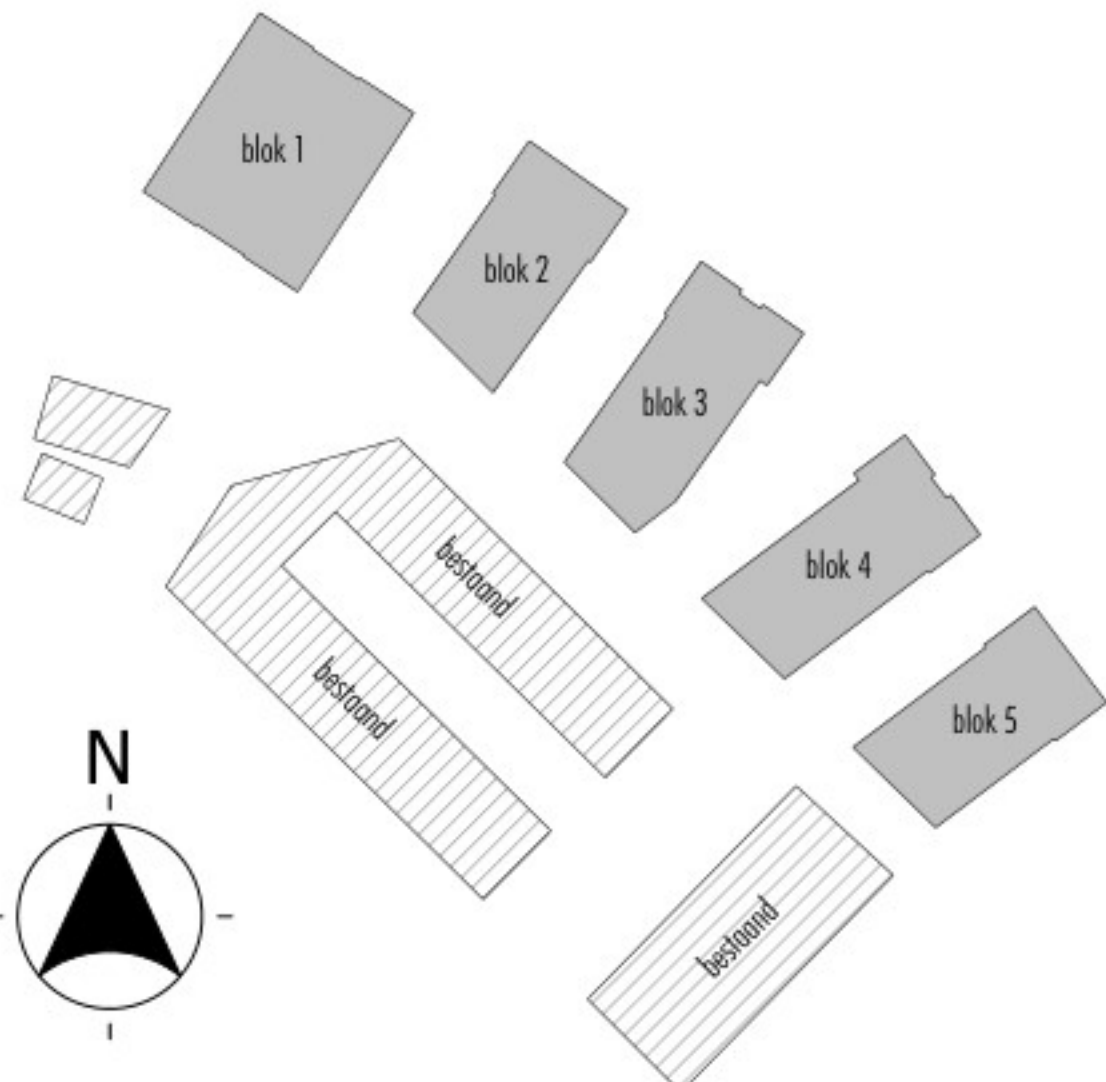

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen