

[illegible]

Rc-waarden:	
-Gevel	Rc ≥ 4,7 m ² K/W
-Beglazing	U ≤ 1,2 W/m ² K
-Deuren	U ≤ 1,65 W/m ² K
-Begane grondvloer	Rc ≥ 3,7 m ² K/W
-Dak	Rc ≥ 6,3 m ² K/W

Construaties conform tekeningen en berekeningen constructeur

De gebruiker is bij ander gebruik dan lichte industrie functie zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en). Daarbij worden de units caso opgeleverd, de gebruiker dient zelf te zorgen voor brandblussers, toiletten, noodverlichting, rookmelders, verwarming, elektrische installaties en binnenwanden conform daarvoor geldende normen en richtlijnen aan te brengen.

RENOVOOI BRANDVEILIGHEID	
	kozijn/wand 30min WBDBO, 2 richtingen
	kozijn/wand 60min WBDBO, 2 richtingen

	zelfsluitende deur, 30min WBDBO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 60min WBDBO, 2 richtingen


	zelfsluitende deur
\$	panieksluiting (knopcilinder)
	brandscheiding 30 minuten WBDBO

brandscheiding 60 minuten WBDBO

 handbrandblussers volgens rapport adviseur

	entree
mk.	meterkast
hwa	hemelwaterafvoer
v	ventilatierooster (t.b.v. natuurlijke toevoer)
	mechanische ventilatie afvoer

	entree
mk.	meterkast
hwa	hemelwaterafvoer
v	ventilatierooster (t.b.v. natuurlijke toevoer)
	mechanische ventilatie afvoer

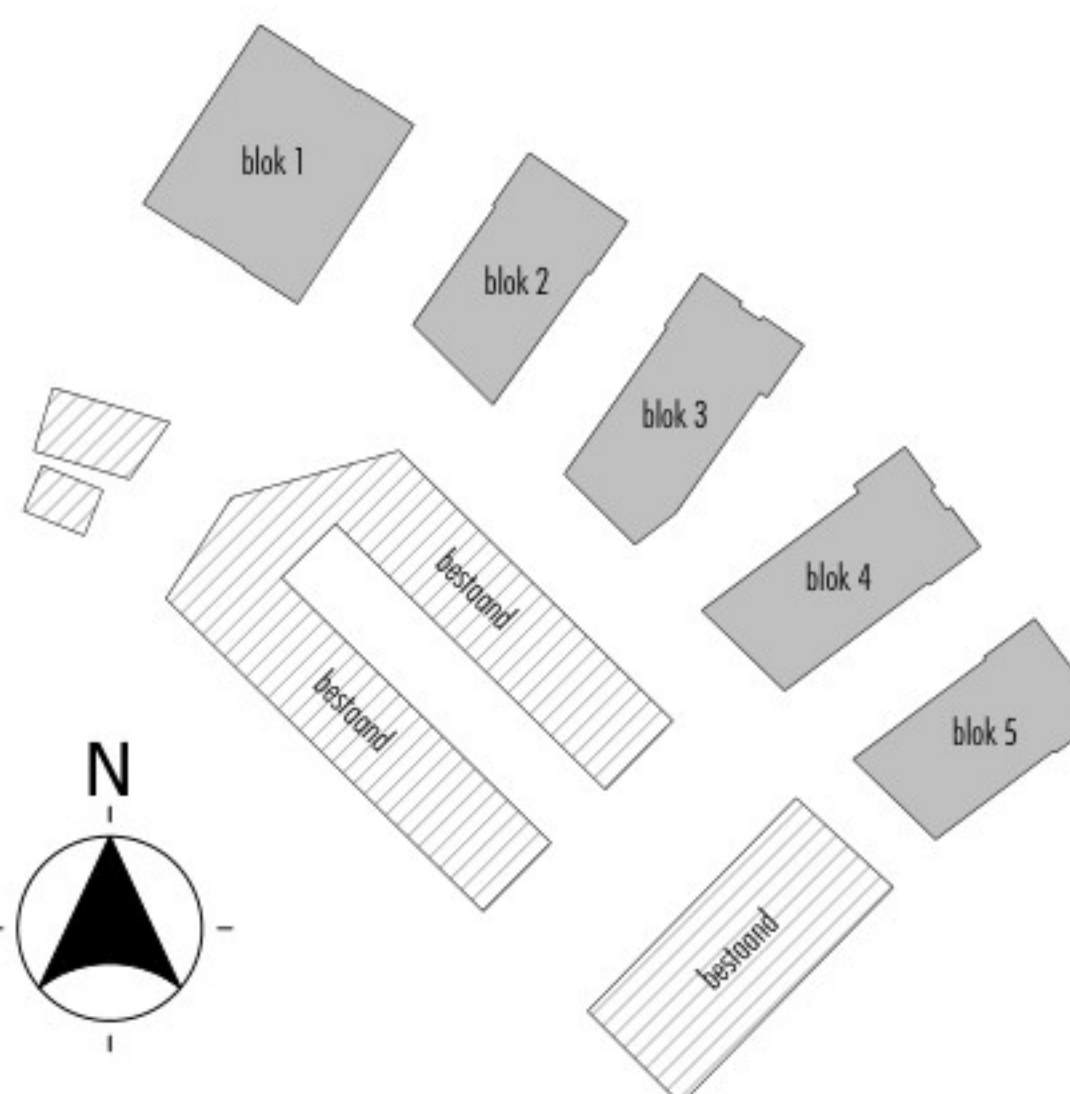

Dossiernr: 0000830541
Datum: 3-10-2024

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen