

De bedrijfsruimte worden aangevraagd en casco opgeleverd als (lichte) industriefunctie

De bedrijfsruimte worden aangevraagd en casco opgeleverd als (lichte) industriefunctie

het gebouw voldoet aan Bouwbesluit 2012, ook voor zover niet benoemd in de rapporten en tekeningen behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning.

- Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid
- Hoofdstuk 3 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid
- Hoofdstuk 4 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid
- Hoofdstuk 5 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu
- Hoofdstuk 6 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van installatie
- Hoofdstuk 7 Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen
- Hoofdstuk 8 Bouw- en slopwerkzaamheden
- Hoofdstuk 9 Overgangs- en slotbepalingen

Constructies conform tekeningen en berekeningen constructeur

ventilatie debiet eis voor industriefunctie is 6,5 dm³/s per persoon.
Jitgangspunt is 3 personen per verdieping dat maakt de ventilatie eis

ventilatie voorzieningen zijn weergegeven op de bouwkundige tekening

Rc-waarden:

beglazing U ≤ 1,2 W/m²K
downglazing U ≤ 1,05 W/m²K

Begane grondvloer $R_c \geq 3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
Dak $R_c \geq 6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$

Peil en uitzetten

het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer van het gebouw. Dit peil is

N.A.P. wordt door bouw- en woningtoezicht van de gemeente Alkmaar vastgesteld.

De bedrijfsunits worden aangevraagd als (lichte)industriefunctie met de

mogelijkheid van max. 50m² (ondergeschikte) kantoorfunctie op de verd.

de benodigde toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en). Daar



voor brandblussers, toiletten, noodverlichting, rookmelders, verwarming, elektrische installatie en bijvoorbeeld een alarm systeem dat een melding stuurt naar de brandweer.

en richtlijnen worden aan te brengen.

RENVOOI BRANDVEILIGHEID

	kozijn/wand 30min WDBDO, 2 richtingen
	kozijn/wand 60min WDBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 30min WDBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 60min WDBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur
	panieksluiting (knopcilinder)
	brandscheiding 30 minuten WDBDO
	brandscheiding 60 minuten WDBDO
	handbrandblussers volgens rapport adviseur

	entree
mk.	meterkast
hwa	hemelwaterafvoer
v	ventilatioerooster (t.b.v. natuurlijke toevoer)
	mechanische ventilatie afvoer

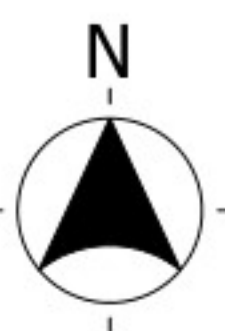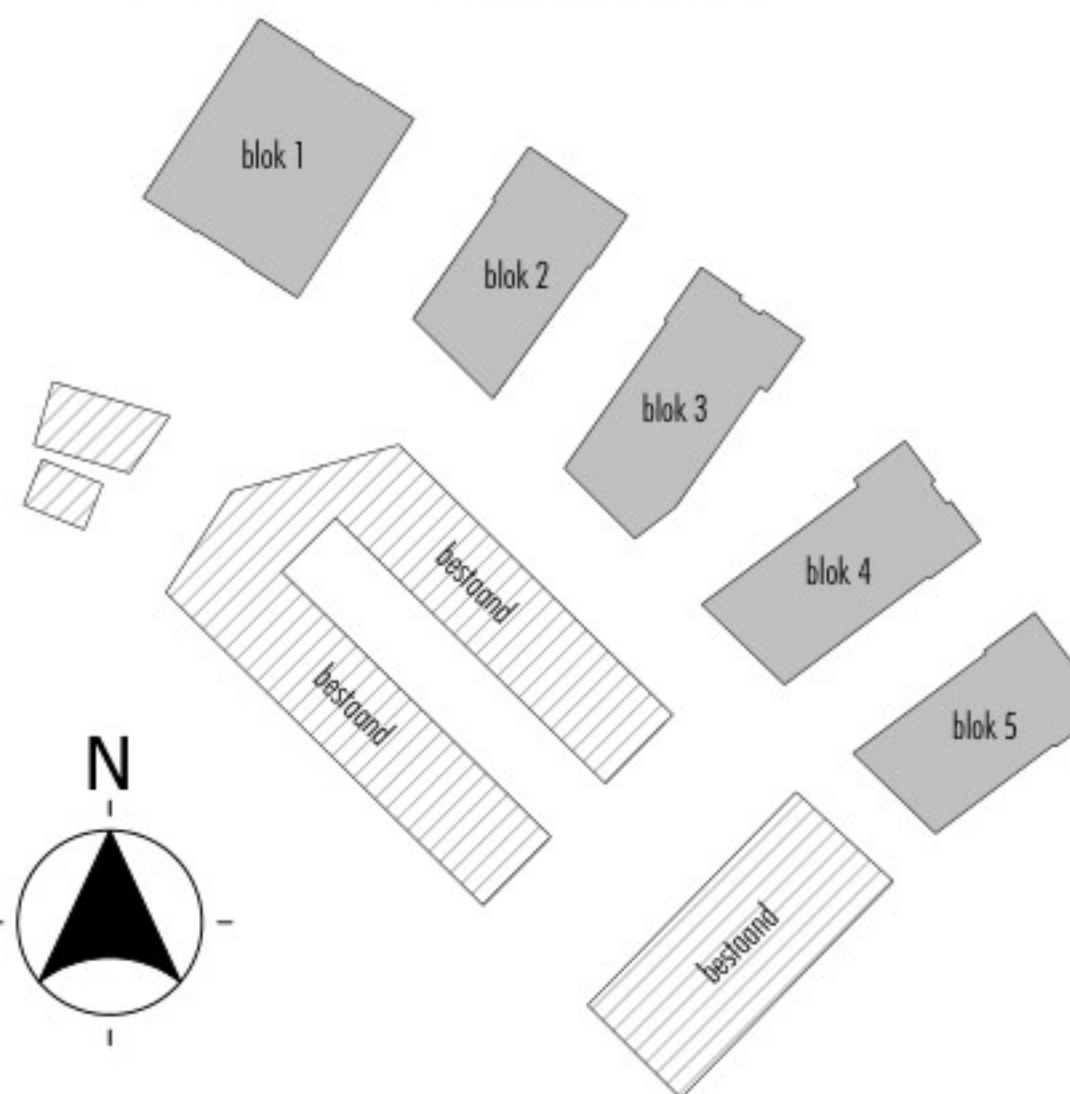

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen