



sectie F
perceel 6164
6165
5971
6132
6133
5776
5781

RENNVOOI SITUATIE

	nieuw gras, inzaaien
	rijbaan en trottoir bestaand, bkk grijs, keper- ellebogverband
	rijbaan en trottoir, bkk donkergrijs, keper- ellebogverband
	parkeerplaats 2400x5000mm, uitvoeren in grasbelontegels
	kavelgrens
	waterleiding PWN
	b1 nieuwe boom

hfb+ hfb
ARCHITECTUUR

adres
hfb+ hfb ARCHITECTUUR
Vaseland 78
3011 BN, Rotterdam

telefoonnummer
010 266 66 44

website
www.hfb-groep.nl

e-mail
info@hfb-groep.nl

A 19-01-2024 aanvullingen t.b.v. wabo

project
Bedrijfsunits Zeglis, Alkmaar

opdrachtgever
Reales

fase
omgevingsvergunning

tekeningsruimte

Inrichting terrein

formaat
A1
verlengd

schaal
1:200

getekend/gewijzigd
27-11-2023
A 19-01-2024

projectcode
23089

tekeningscode
BA-003

[illegible]


Rc-waarden:	
-Gevel	Rc $\geq 4,7$ m ² K/W
-Beglazing	U $\leq 1,2$ W/m ² K
-Deuren	U $\leq 1,65$ W/m ² K
-Begane grondvloer	Rc $\geq 3,7$ m ² K/W
-Dak	Rc $\geq 6,3$ m ² K/W

Construaties conform tekeningen en berekeningen constructeur

De gebruiker is bij ander gebruik dan lichte industriële functie zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en). Daarbij worden de units casco opgeleverd, de gebruiker dient zelf te zorgen voor brandblussers, toiletten, noodverlichting, rookmelders, verwarming, elektrische installaties en binnenverden conform daarvoor geldende normen en richtlijnen aan te brengen.

	kozijn/wand 30min WBDBo, 2 richtingen
	kozijn/wand 60min WBDBo, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 30min WBDBo, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 60min WBDBo, 2 richtingen
	zelfsluitende deur
	pariesluiting (knop/cilinder)
	brandschilding 30 minuten WBDBo
	brandschilding 60 minuten WBDBo
	handbrandblussers volgens rapport adviseur

	entree
mk.	meterkast
hwa	hemelwaterafvoer
v	ventilatirooster (t.b.v. natuurlijke toevoer)
	mechanische ventilatie afvoer

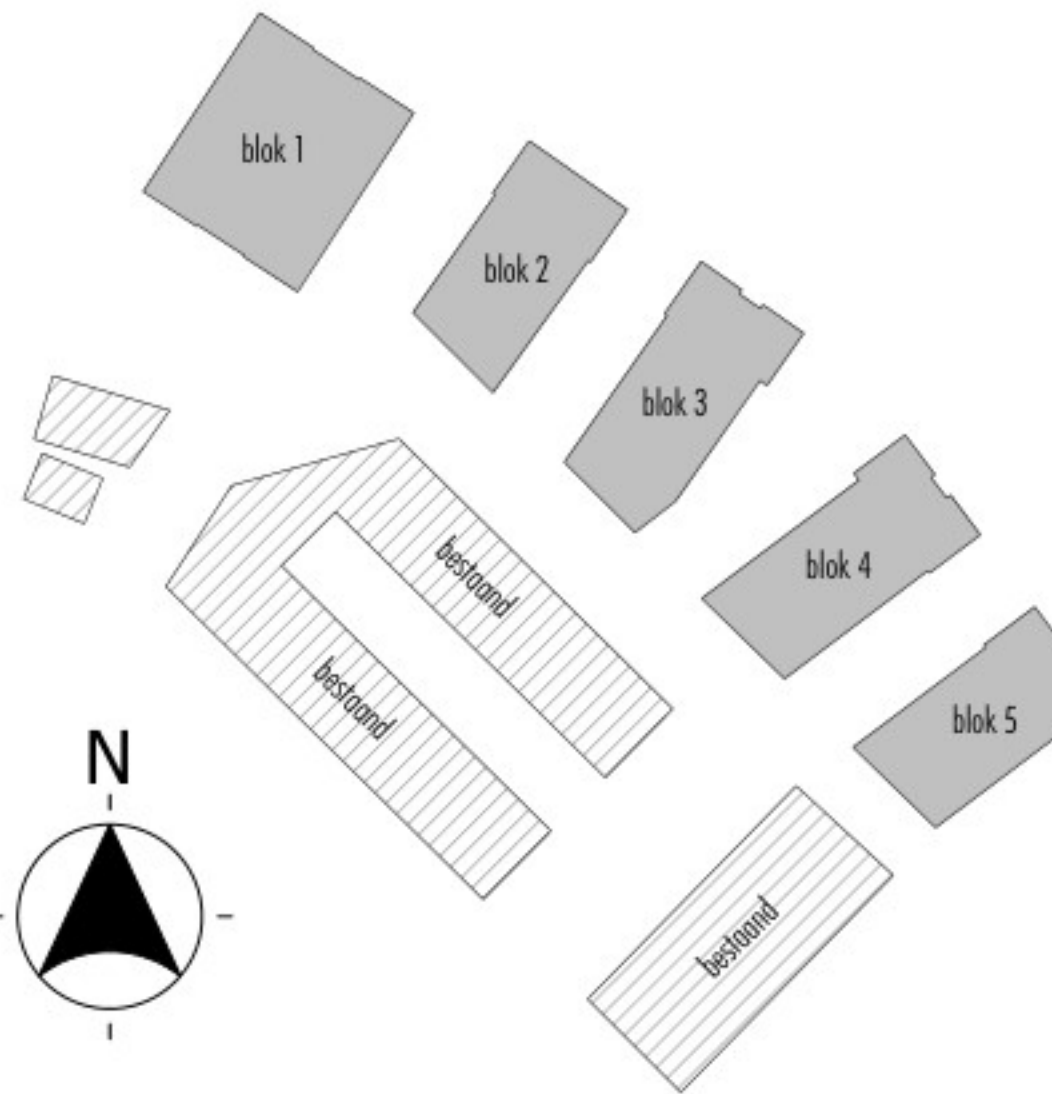

[illegible]


Rc-waarden:	
-Gevel	Rc $\geq 4,7$ m ² K/W
-Beglazing	U $\leq 1,2$ W/m ² K
-Deuren	U $\leq 1,65$ W/m ² K
-Begane grondvloer	Rc $\geq 3,7$ m ² K/W
-Dak	Rc $\geq 6,3$ m ² K/W

Construaties conform tekeningen en berekeningen constructeur

De gebruiker is bij ander gebruik dan lichte industriefunctie zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en). Daarbij worden de units casco opgeleverd, de gebruiker dient zelf te zorgen voor brandblussers, toiletten, noodverlichting, rookmelders, verwarming, elektrische installaties en binnenwanden conform daarvoor geldende normen en richtlijnen aan te brengen.

	kozijn/wand 30min WBDBO, 2 richtingen
	kozijn/wand 60min WBDBO, 2 richtingen
	zelfslutende deur, 30min WBDBO, 2 richtingen
	zelfslutende deur, 60min WBDBO, 2 richtingen
	zelfslutende deur
	panieksluiting (knopcilinder)
	brandscheiding 30 minuten WBDBO
	brandscheiding 60 minuten WBDBO
	handbrandslucers volgens rapport adviseur

	entree
mk.	meterkast
hwa	hemelwaterafvoer
v	ventilatirooster (t.b.v. natuurlijke toevoer)
	mechanische ventilatie afvoer

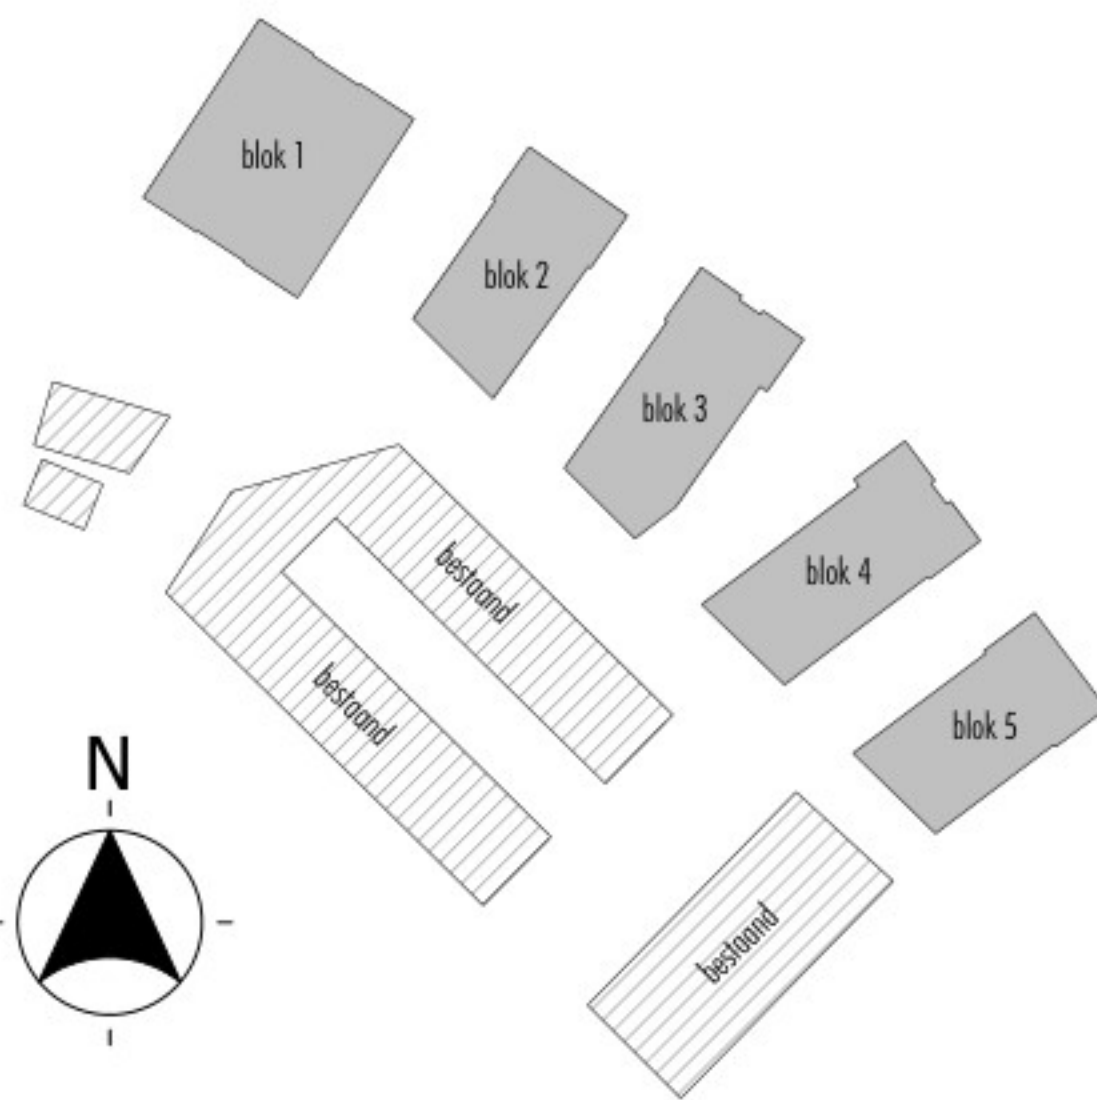

[illegible]


to-waarden:	
Gevel	$R_{\text{e}} \geq 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
Beglazing	$U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Deuren	$U \leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$
Begane grondvloer	$R_{\text{e}} \geq 3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
Dak	$R_{\text{e}} \geq 6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$


constructies conform tekeningen en berekeningen constructeur


de gebruiker is bij ander gebruik dan lichte industriefunctie zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en). Daarbij worden de units casco opgeleverd, de gebruiker dient zelf te zorgen voor brandblussers, toelieten, noodverlichting, rookmelders, verwarming, elektrische statalates en binnenwanden conform daarvoor geldende normen en richtlijnen aan te brengen.

	kozijn/wand 30min WDBDO, 2 richtingen
	kozijn/wand 60min WDBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 30min WDBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 60min WDBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur
	paniekaluiting (knopcilinder)
	brandscheiding 30 minuten WDBDO
	brandscheiding 60 minuten WDBDO
	handbrandblussers volgens rapport adviseur

►	entree
mk.	meterkast
hwa	hemelwaterafvoer
v	ventilatiooster (t.b.v. natuurlijke toevoer)
⊕	mechanische ventilatie afvoer

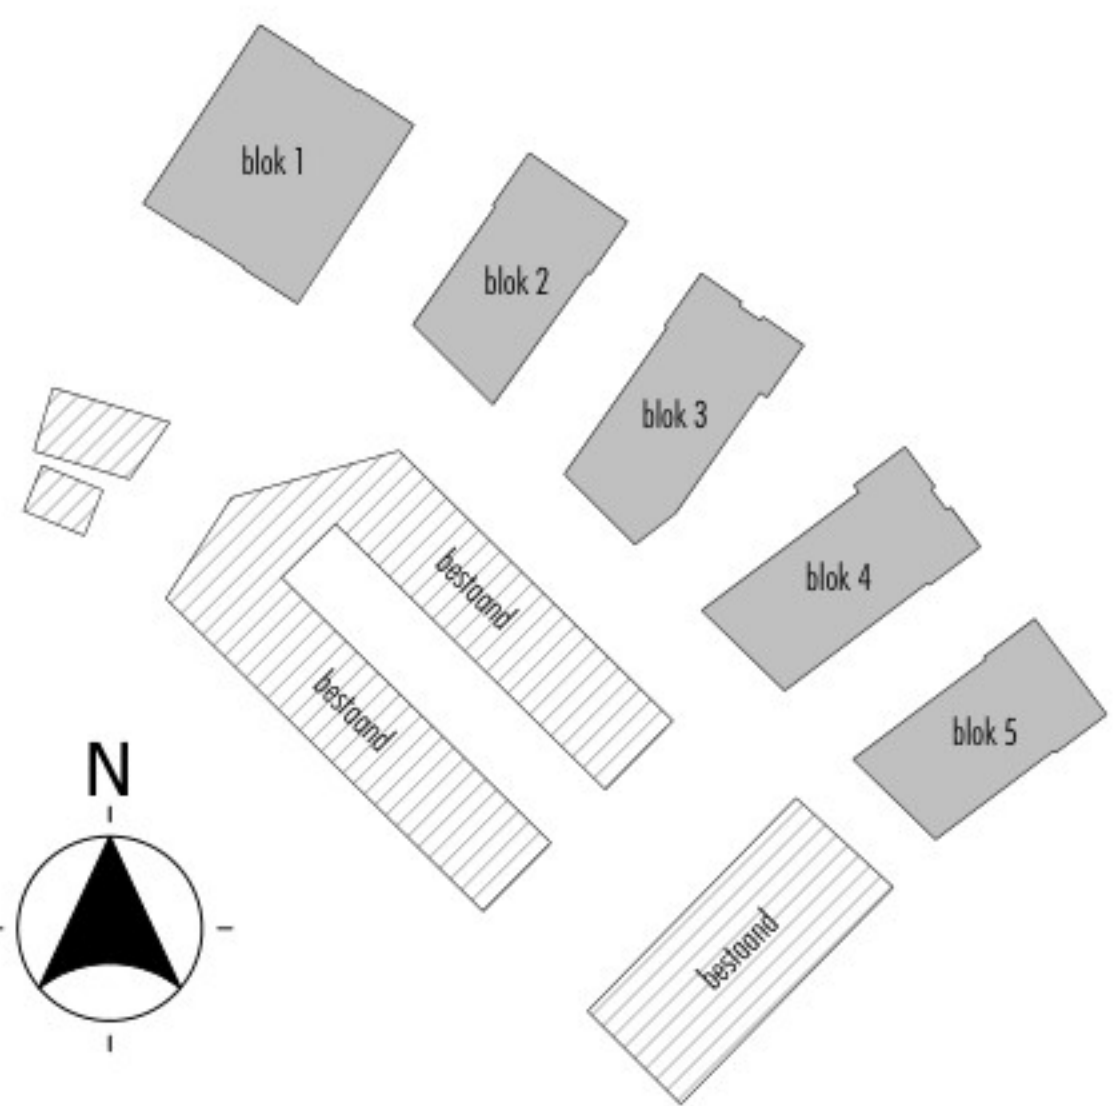

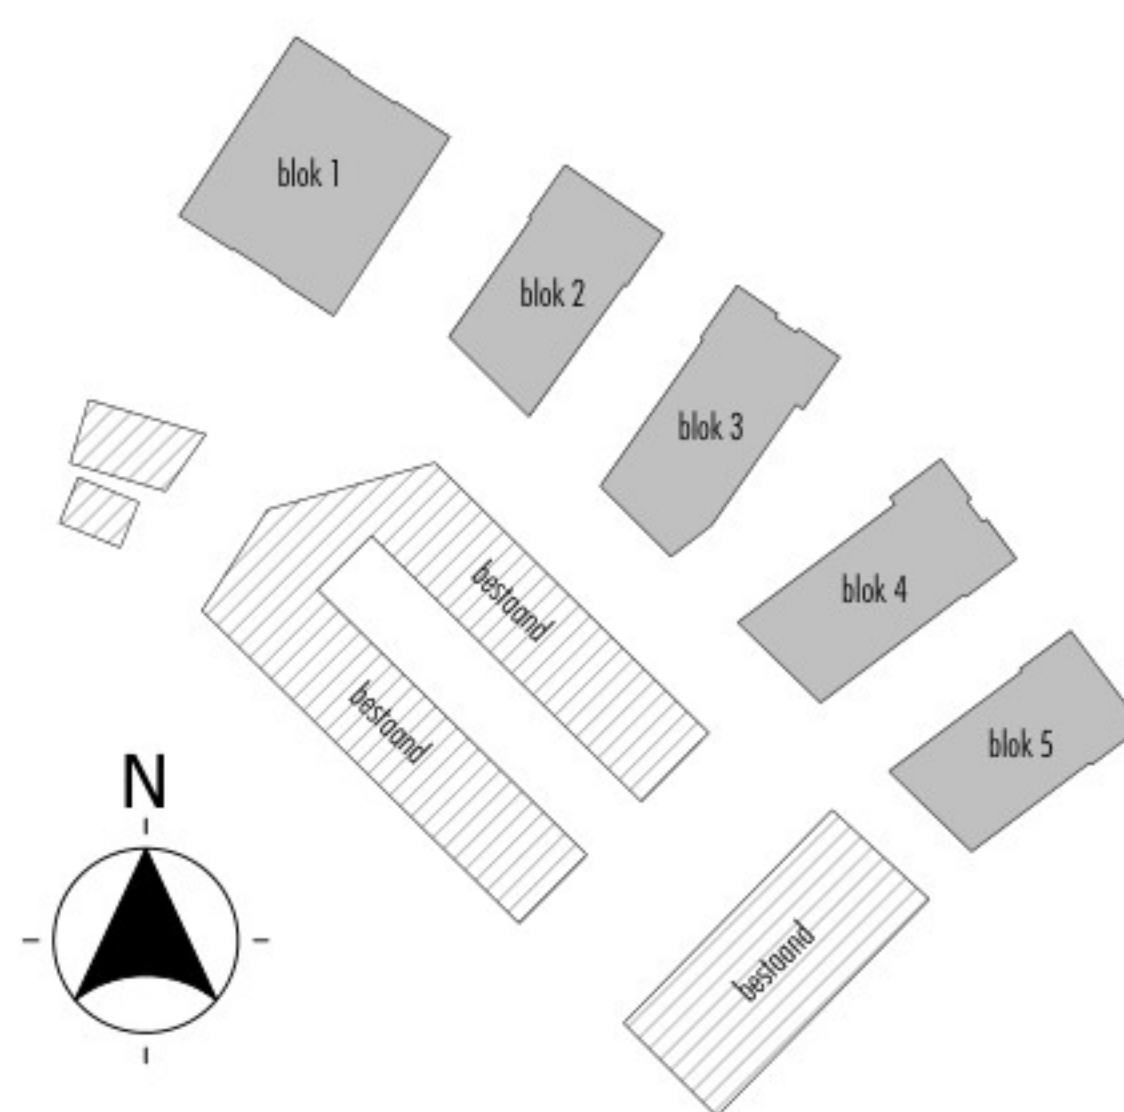

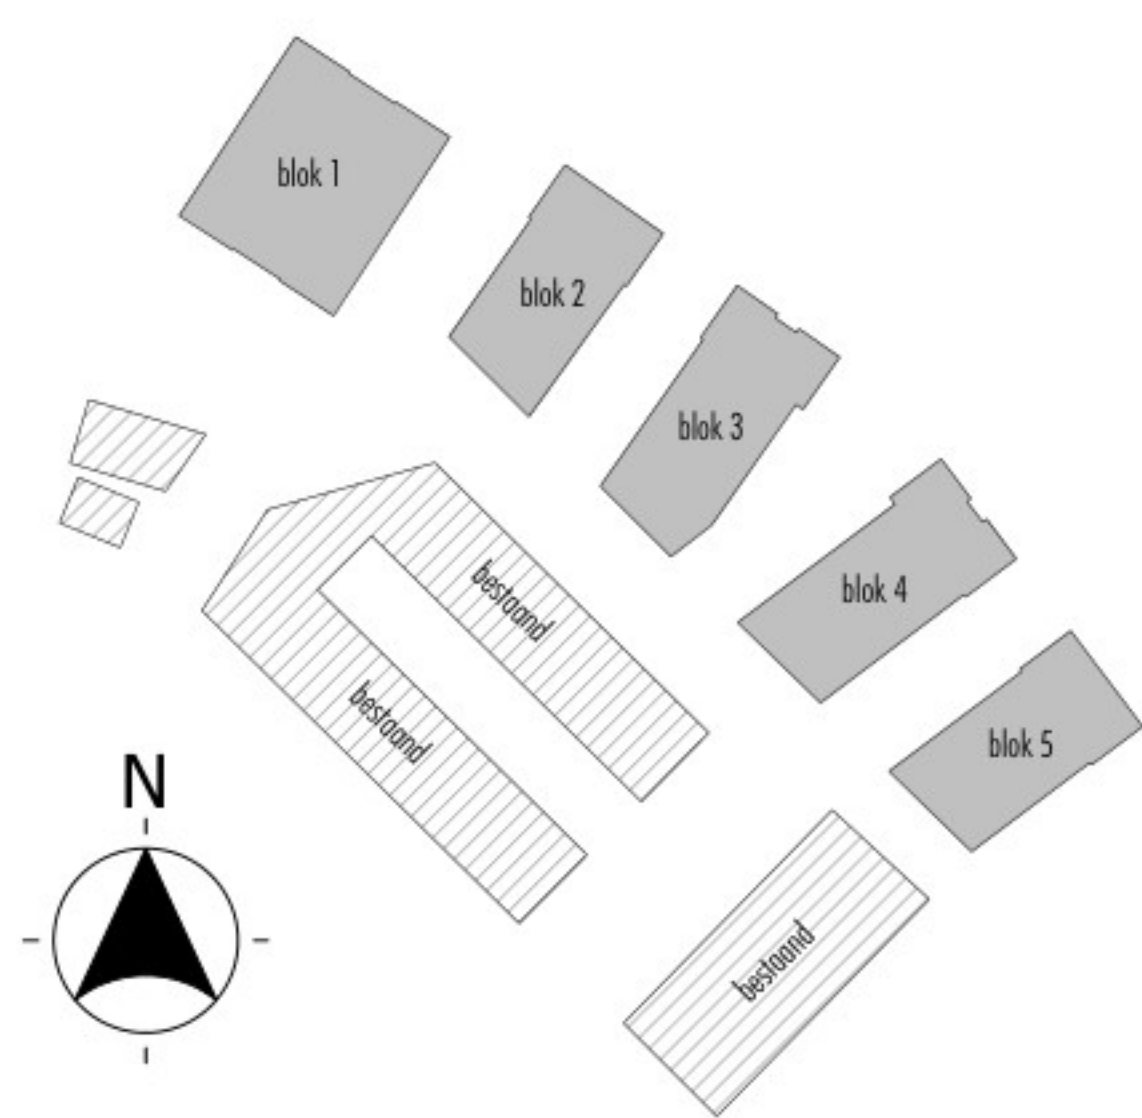

[illegible]


to-waarden:	
-Gewel	$R_{\text{G}} \geq 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
-Beglazing	$U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
-Douren	$U \leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$
-Begane grondvloer	$R_{\text{G}} \geq 3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
-Dak	$R_{\text{D}} \geq 6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$

constructies conform tekeningen en berekeningen constructeur

de gebruiker is bij ander gebruik dan lichte industriefunctie zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en). Daarbij worden de units caso opgeleverd, de gebruiker dient zelf te zorgen voor brandblussers, toelieten, noodverlichting, rookmelders, verwarming, elektrische installaties en binnenwanden conform daarvoor geldende normen en richtlijnen aan te brengen.

	kozijn/wand 30min WDBDO, 2 richtingen
	kozijn/wand 60min WDBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 30min WDBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 60min WDBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur
	paniekaluiting (knopcilinder)
	brandscheiding 30 minuten WDBDO
	brandscheiding 60 minuten WDBDO
	handbrandblussers volgens rapport adviseur

	entree
mik.	meterkast
hwa	hemelwaterafvoer
v	ventilatirooster (t.b.v. natuurlijke toevoer)
	mechanische ventilatie afvoer

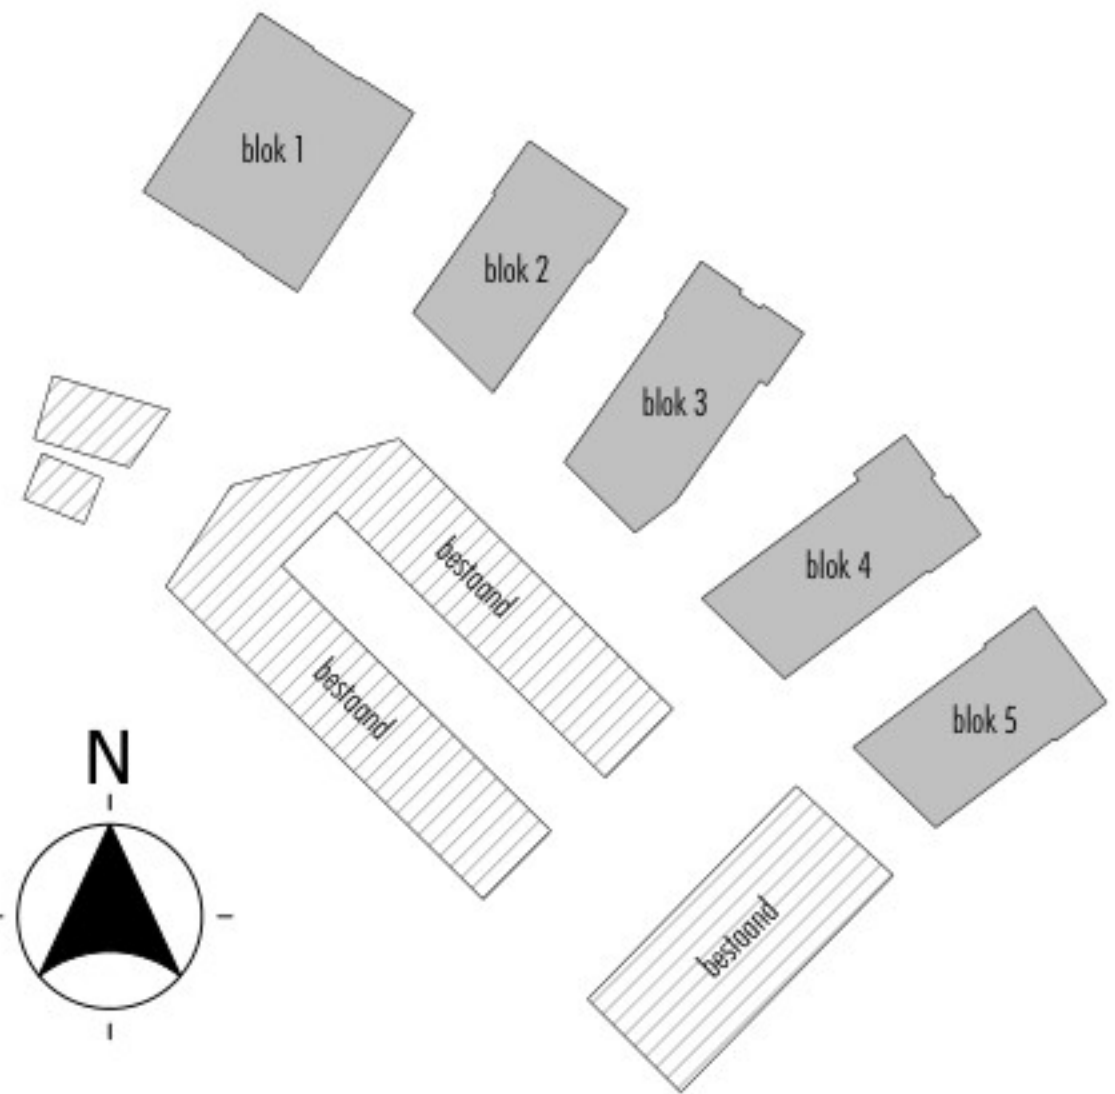

[illegible]


Rc-waarden:	
-Gewel	$R_c \geq 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
-Beglazing	$U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
-Deuren	$U \leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$
-Begane grondvloer	$R_c \geq 3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
-Dak	$R_c \geq 6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$

Constructies conform tekeningen en berekeningen constructeur

De gebruiker is bij ander gebruik dan lichte industriële functie zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en). Daarbij worden de units casco opgeleverd, de gebruiker dient zelf te zorgen voor brandblussers, toelaten, noodverlichting, rookmelders, verwarming, elektrische installaties en binnenwanden conform daarvoor geldende normen en richtlijnen aan te brengen.

	kozijn/wand 30min WBDBO, 2 richtingen
	kozijn/wand 60min WBDBO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 30min WBDBO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 60min WBDBO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur
	panieksluiting (knopcilinder)
	brandscheiding 30 minuten WBDBO
	brandscheiding 60 minuten WBDBO
	handbrandblussers volgens rapport adviseur


	entree
mk.	meterkast
hwa	hemelwaterafvoer
v	ventilatirooster (t.b.v. natuurlijke toevoer)
	mechanische ventilatie afvoer

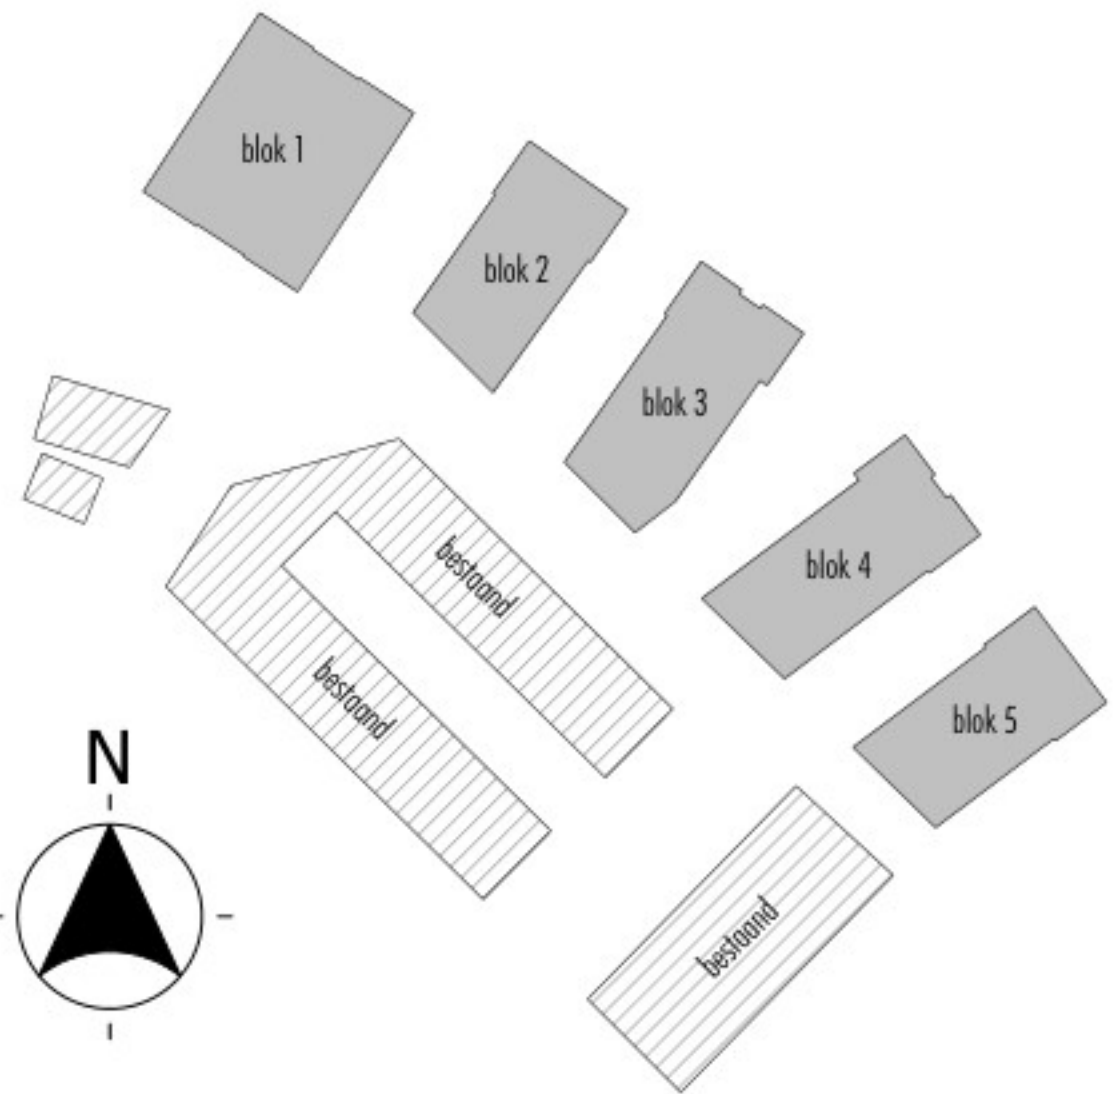

[illegible]

	kozijn/wand 30min WBDO, 2 richtingen
	kozijn/wand 60min WBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 30min WBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur, 60min WBDO, 2 richtingen
	zelfsluitende deur
	paniekaluting (knopcilinder)
	brandscheiding 30 minuten WBDO
	brandscheiding 60 minuten WBDO
	handbrandblussers volgens rapport adviseur

	entree
mk.	meterkast
hwa	hemelwaterafvoer
v	ventilatirooster (t.b.v. natuurlijke toevoer)
	mechanische ventilatie afvoer

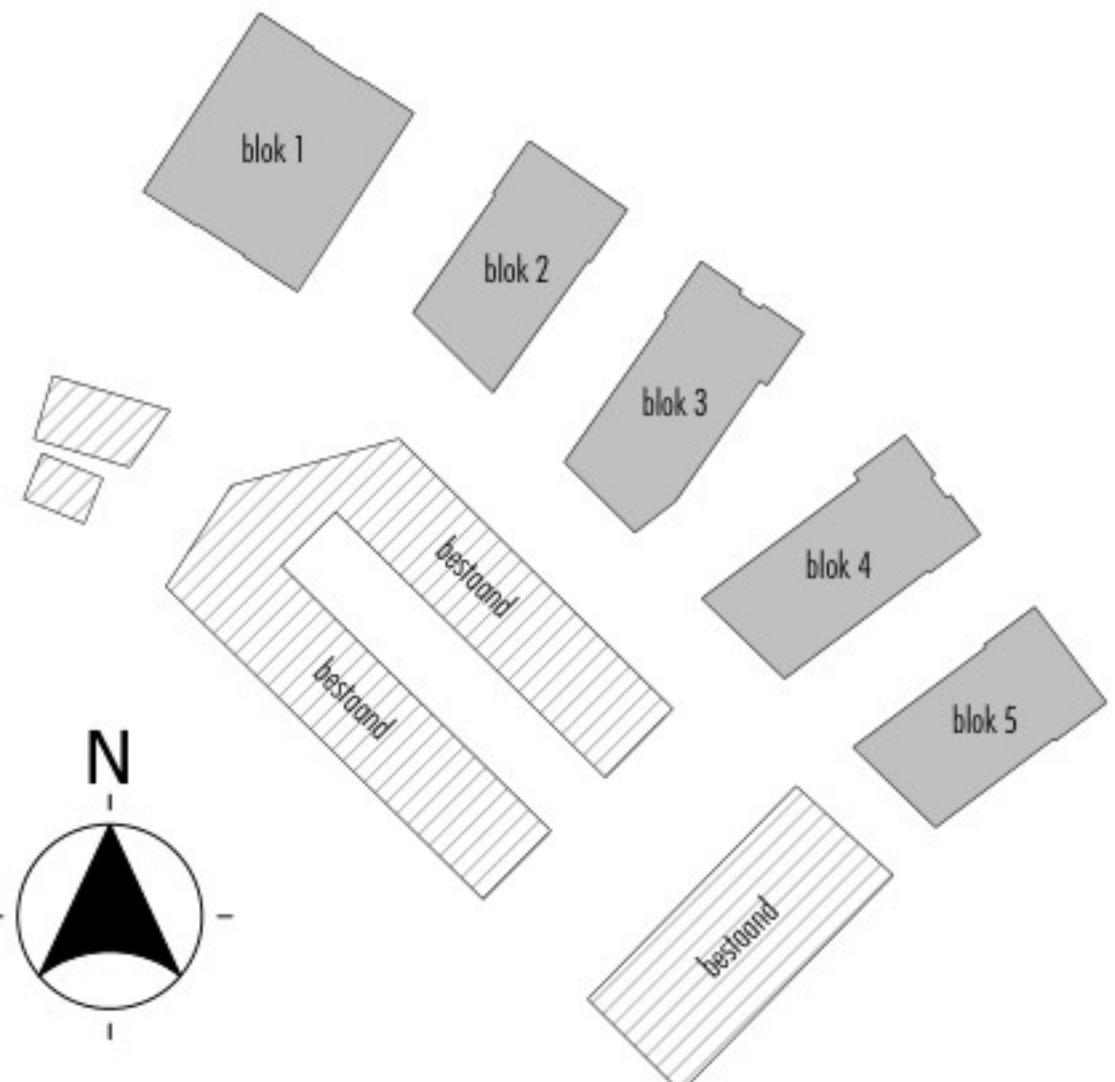

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen