

[illegible]

Rc-waarden:	
-Gewel	$R_c \geq 4,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
-Beglazing	$U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
-Deuren	$U \leq 1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$
-Begane grondvloer	$R_c \geq 3,7 \text{ m}^2\text{K/W}$
-Dak	$R_c \geq 6,3 \text{ m}^2\text{K/W}$

Constructies conform tekeningen en berekeningen constructie

De peil en zittingen
Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane
grondvloer van het gebouw. Dit peil t.o.v. N.A.P. wordt door bouw- en woningtoezicht van de gemeente Alkmaar
vastgesteld.

X — X kozijn/wand 30min WBDBO, 2 richting

korrekturzeit 60min WRDRO 2 richtig

Kozłowski, Włodzisław; Włodzisław, Kozłowski, Z.

X—X zelfsluitende deur, 30min WBDBO, 2

zelfsluitende deur, 60min WBDBO, 2

— — — zaffke@andrew.cmu.edu

Zellulose der Zellwand

\$ panieksluiting (knopcilinder)

— 30 — brandscheiding 30 minuten WDBO

Independent flow 60 m/s at 1000 W

brandseiding 60 minuten WBUBO

 handbrandblussers volgens rapport a

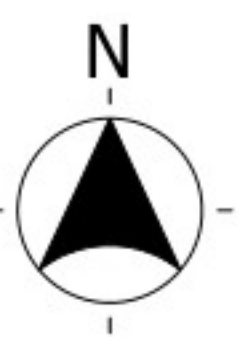
entree

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

mik.	meterkast
------	-----------

hwa	hometwaterafvoer
-----	------------------

v ventilatierooster (t.b.v. natuurlijke toevoer)

mechanische ventilat. afz. 2003

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen